

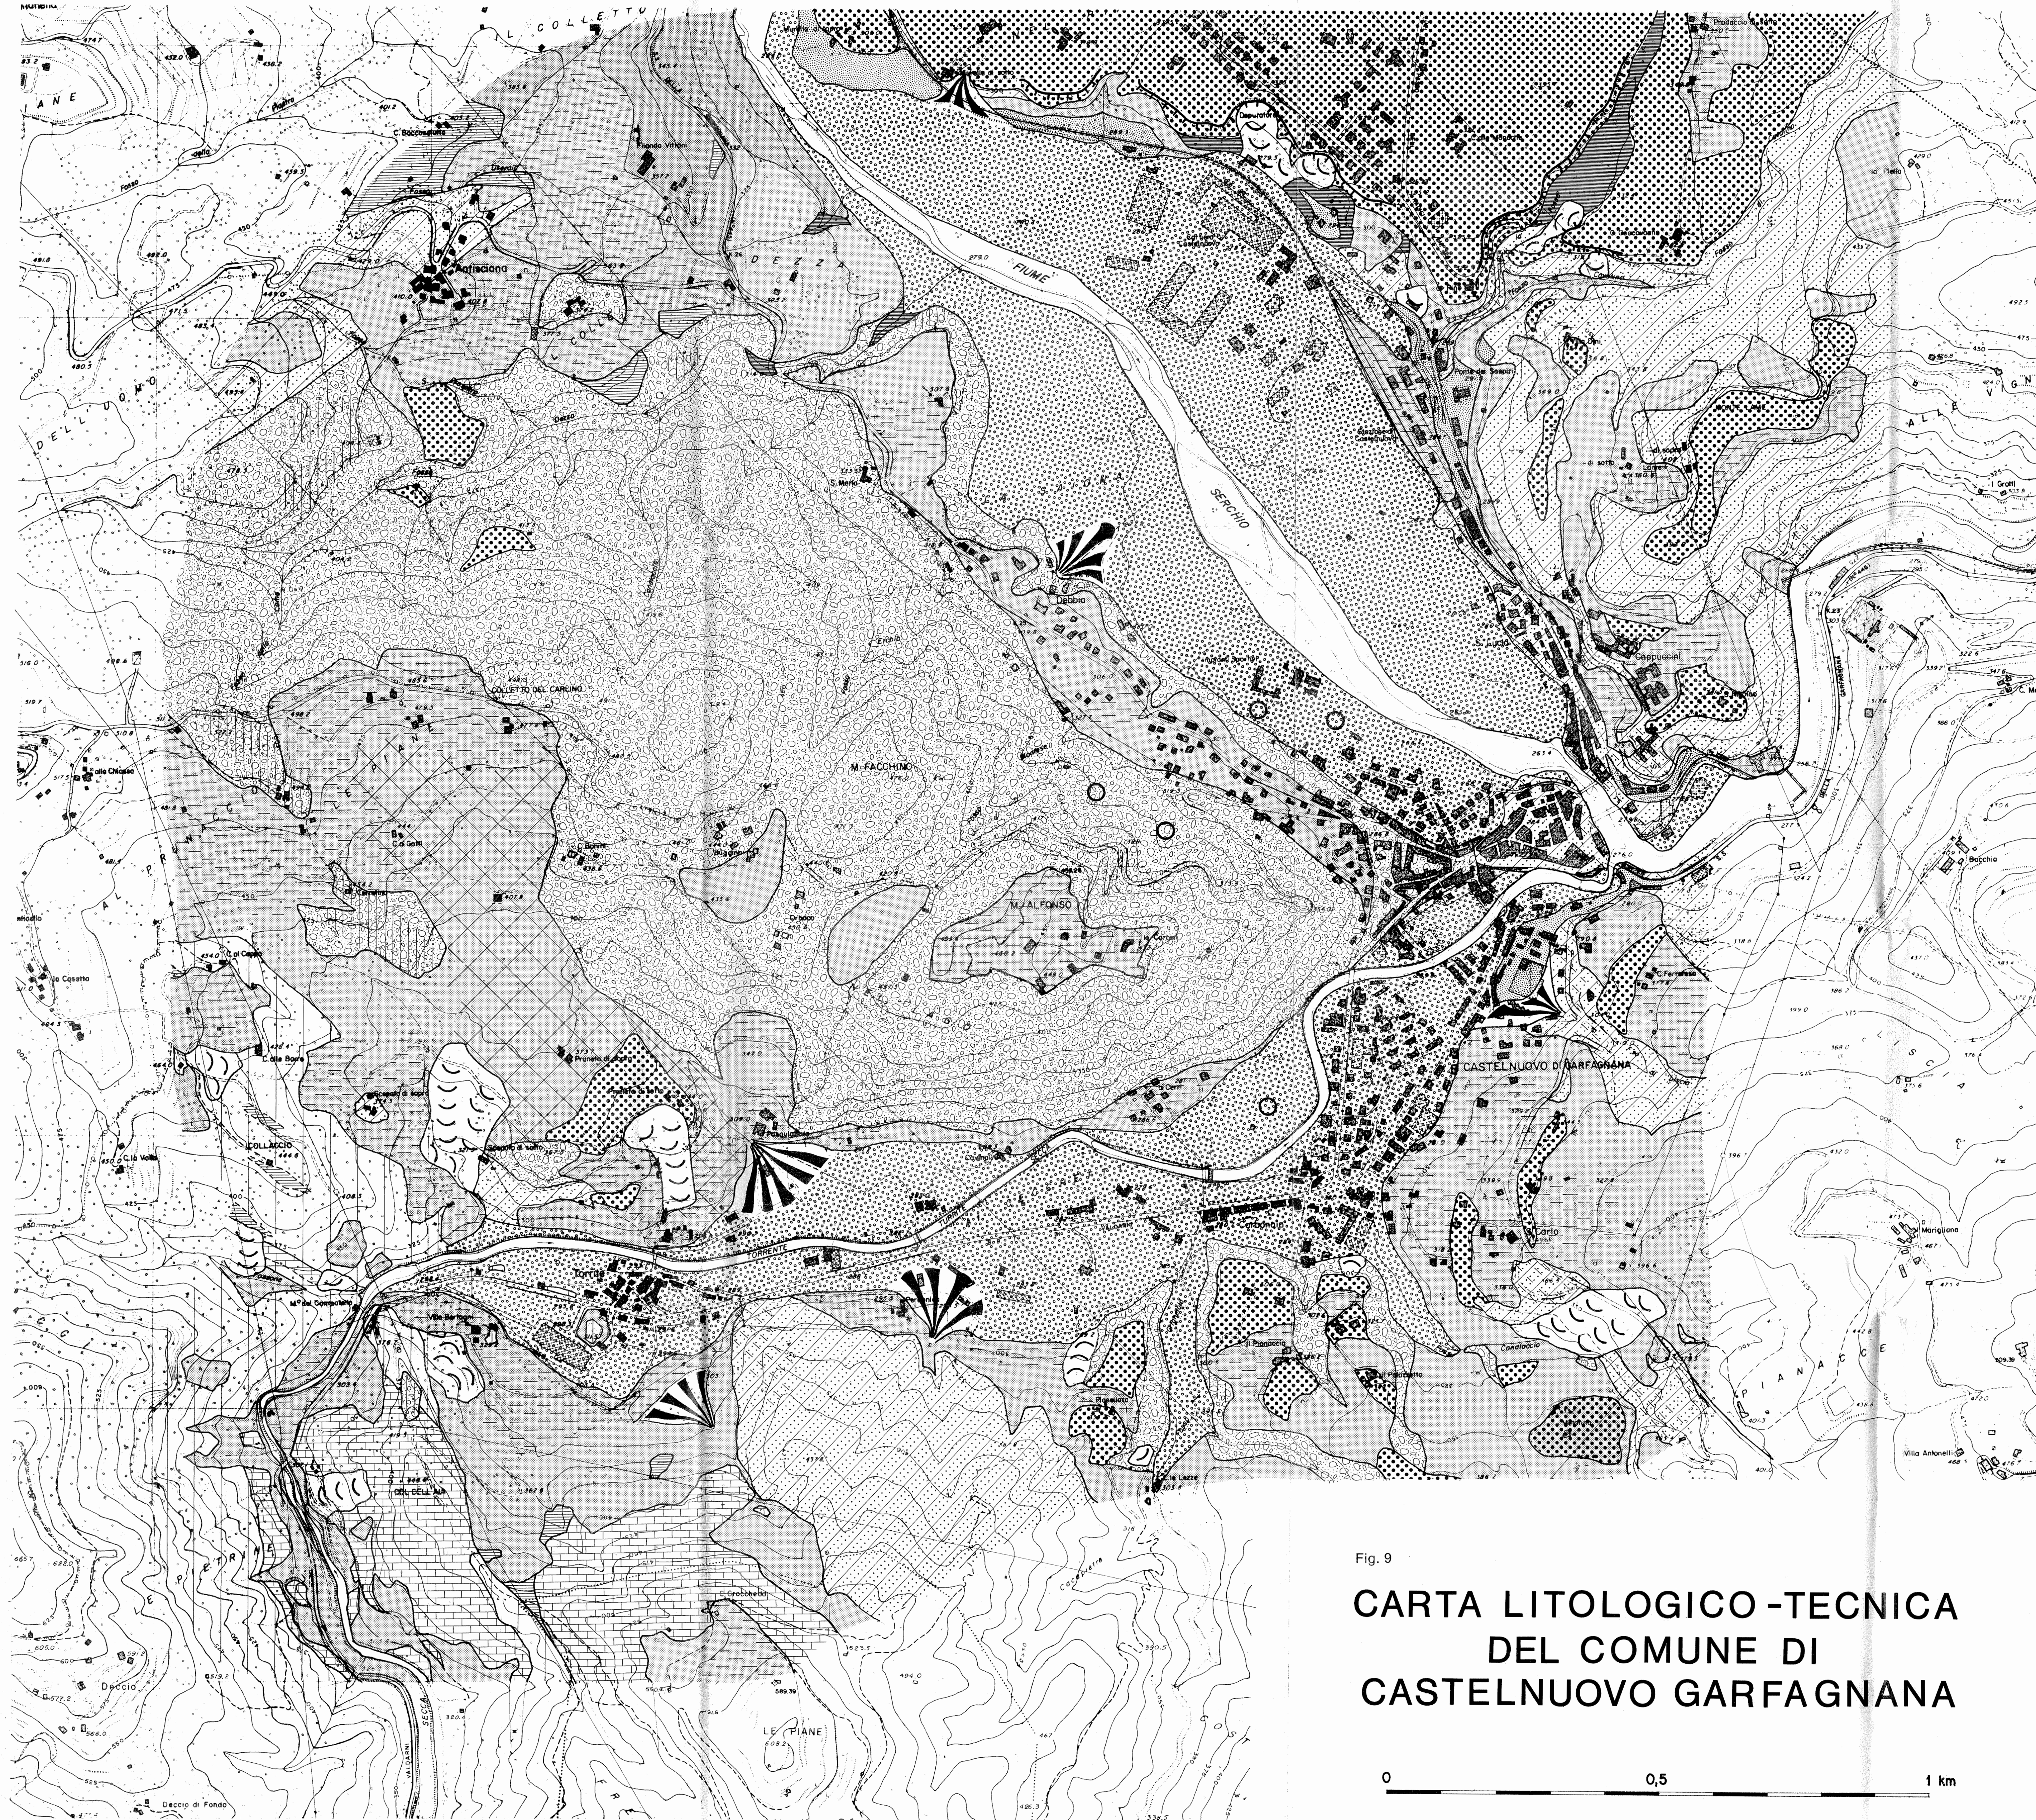


Fig. 9

CARTA LITOLOGICO-TECNICA DEL COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA

0 0,5 1 km

- MATERIALI SCIOLTI O DEBOLMENTE CEMENTATI**
- Alluvioni attuali
 - Detrito sciolto a prevalente matrice sabbiosa e limosa; terreni agrari
 - Detrito sciolto a matrice argillosa
 - Ghiaie e ghiaie sabbiose
 - Ciottolami sciolti in lembi di sottile spessore
 - Ciottolami a matrice sabbiosa scarsamente cementati
 - Conglomerati e sabbie mediamente cementati; in tratteggio: zone di maggiore cementazione
 - Argille più o meno sabbiose
 - Argilliti e marne, localmente con intercalazioni di materiali lapidei
- MATERIALI LAPIDEI**
- Arenarie, localmente con intercalazioni di argilliti; con sovrassegno: affioramenti di roccia fresca
 - Rocce carbonatiche massicce o grossolanamente stratificate
 - Rocce carbonatiche stratificate
- Simboli:**
- Conoidi inattive
 - Vecchie frane assestate
 - Frane
 - Cigli di scarpata
 - Terrazzamenti artificiali e materiali di riporto
 - Ubicazione approssimata dei sondaggi disponibili

Cerrina Feroni A., Decandia F.A., Guelfi F., Kalin O.,
Patacca E., Plesi G., Scandone P.